


1

2

3

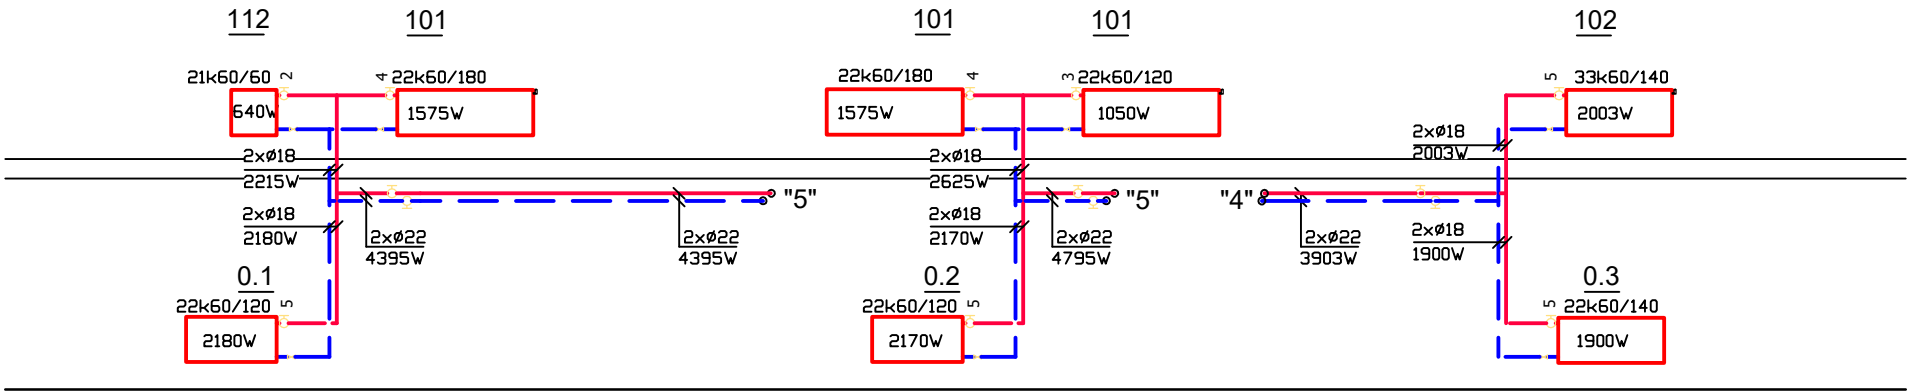

UWAGA:
- rury przyłączone do grzejników 2xØ18

OZNACZENIA
— ZASILANIE
— POWRÓT
22k60/92 GRZEJNIK PŁYTOWY

11 PION C.O.

"13" PODEJŚCIE PIONU C.O.

PARAMETRY INSTALACJI: 70/55°C

JEDNOSTKA	PROJEKT-BUD ANDRZEJ WESOŁY		
PROJEKTOWA:	68-200 ŻARY UL.PODCHORAŻYCH 39		
INWESTOR:	GMINA IŁOWA ul. ŻEROMSKIEGO 27, 68-120 IŁOWA		
PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	SANITARNA	
OBIEKT	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŻŁOBEK		DATA
ADRES	68-120 IŁOWA UL. KOLEJOWA 11		V 2021
TREŚĆ OPRACOWANIA	PROJEKT PRZEBUDOWY KOTŁOWNI Z WYMIANĄ INSTALACJI C. O. INSTALACJA C.O. - ROZWINIĘCIE: PIONY 1-3		
PROJEKTANT	inż. TOMASZ DZIOK upr. LBS/0082/POOS/10 w specjalności instalacyjnej		SKALA 1:100
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. PIOTR PAJĄK		NR RYS. 7